

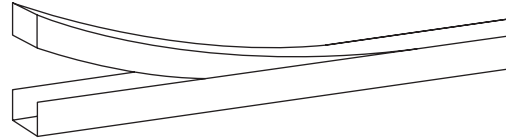






WHEN MOUNTING PRESS  
WITH PALM OF THE  
HAND NOT WITH THE  
FINGERS

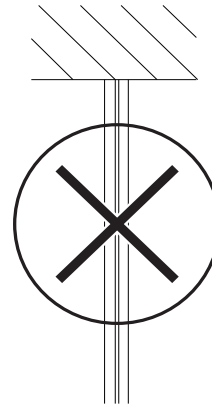


DO NOT MOUNT HANGING FREELY

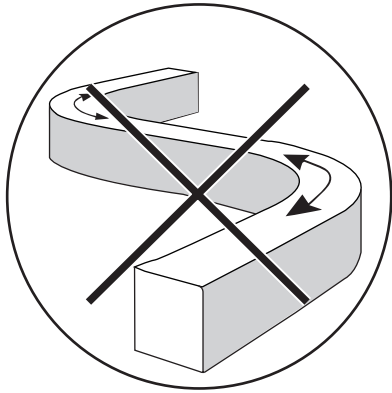


DO NOT SUSPEND ON THE CABLE

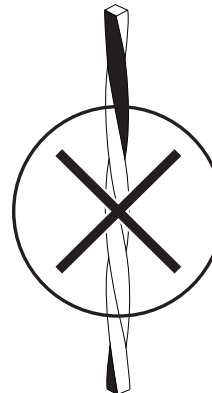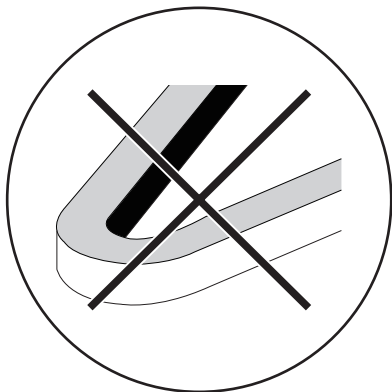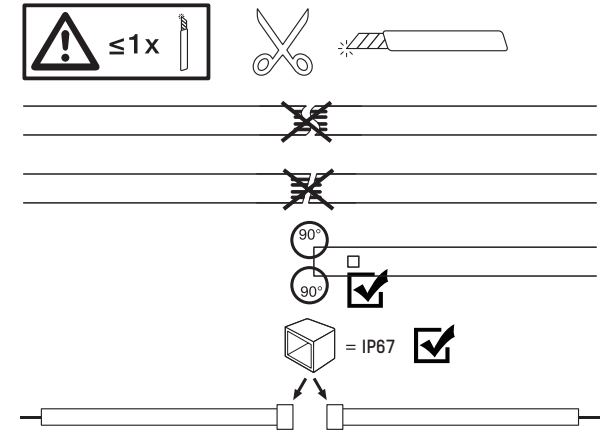

DO NOT TWIST

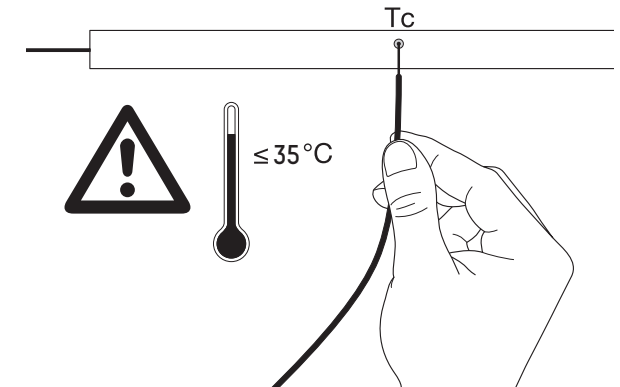

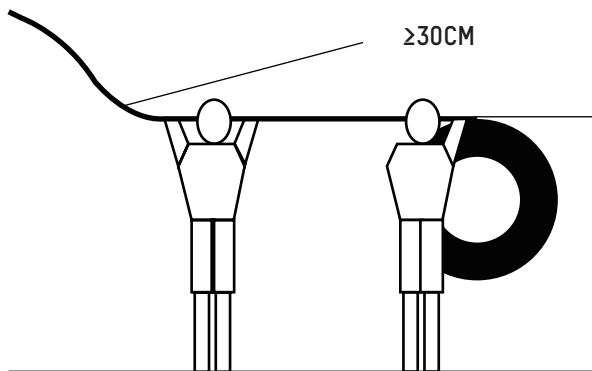

2 PERSONS REQUIRED FOR MOUNTING



## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:  
 - nur mit einem geeigneten Treiber betrieben werden  
 - nicht in schmutzgefährdeten Räumen verwendet werden

**\*ACHTUNG\*: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe**

- keiner starken mechanischen Beanspruchung oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden
- nur installiert und betrieben werden nach einer Überprüfung ob das Produkt durch Lagerung keine Verschmutzung und Feuchtigkeit aufweist
- nicht verändert oder umgebaut werden

Wenn oben genannte Punkte nicht eingehalten werden kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!

Um eine einwandfreie Funktion dieses hochwertigen LED Flexbandes zu gewährleisten sind folgende Montagehinweise unbedingt einzuhalten:

- 1) Die komplette Installation und Inbetriebnahme muss durch einen Fachmann, der entsprechende Kenntnisse der gültigen Richtlinien besitzt, durchgeführt werden.  
**\*ACHTUNG\*: Vor Arbeiten an dem Premium LED Flexband, Strom abschalten bzw. Anschlussleitung stromlos machen.**  
 Nur Teile verwenden, die mitgeliefert werden oder als Zubehör beschrieben sind. Andernfalls kann das Produkt oder die Installation nicht ausreichend sicher sein!

**Hinweis:** Falls sie nicht ein komplett geliefertes System (inkl. Konverter) montieren, sind sie laut Niederspannungs-Richtlinie ein Hersteller. In diesem Fall müssen sie die Konformität der kompletten Anlage durch Anbringen eines CE Zeichens gewährleisten.

- 2) Das Premium LED Flexband darf nur in Verbindung mit einem wärmeableitenden Untergrund in Betrieb genommen werden. Eine vollflächige Verbindung des Premium LED Flexbandes mit dem wärmeableitenden Untergrund ist für eine einwandfreie Funktion zwingend erforderlich.
- 3) Der Untergrund muss vor Anbringen der Bänder mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich gereinigt und vollständig entfettet werden. Fingerabdrücke auf den gereinigten Stellen und auf dem Klebeband sind unbedingt zu vermeiden.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf einem stabilen, ebenen sowie festen Untergrund montiert wird. Bitte beachten Sie die Mindestabstände in der Decke.
- 5) Das Premium LED Flexband mit leichtem Druck auf den Untergrund anbringen. Es muss darauf geachtet werden, dass die elektronischen Bauteile weder durch horizontale noch vertikale Druckbelastung beschädigt werden. Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen.
- 6) Die Leiterbahn darf durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden. Vermeiden Sie das Knicken der Leiterbahn.
- 7) Achten Sie beim Anschluss des Konverters auf die korrekte Polung.

### Im Betrieb - Hinweise für den Anwender

Verwenden Sie das Produkt nur wenn es einwandfrei funktioniert. Bei Fehlfunktionen schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen Sie es durch einen Fachmann überprüfen.

Von Fehlfunktionen spricht man wenn,

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Gerät nicht funktioniert.
- Rauch, Dampf oder knackende Geräusche auftreten.
- eine Überhitzung erkennbar ist.

So vermeiden Sie Fehlfunktion und Brandgefahr:

- Montieren bzw. befestigen Sie niemals etwas am Produkt, insbesondere keine Deko.
- Lassen Sie Kinder niemals mit elektrischen Geräten unbeaufsichtigt!  
 Kinder können nicht immer die Gefahr von elektrischer Energie abschätzen.



## SAFETY INSTRUCTIONS

### Intended use

This product only serves lighting and:

- only has to be used with a suitable driver
- is not allowed to be used in areas exposed to soiling
- should not be subjected to high mechanical stress or heavy pollution
- should only be installed and used after checking whether the product is polluted or exhibits moisture caused by storage
- is not allowed to be modified or rebuilt

If above mentioned points will not be observed, a short circuit or electric shock can follow!

- 1) The whole installation and commissioning has to be conducted by a specialist, who owns appropriate knowledge of the valid guidelines.  
**\*ATTENTION\*: Before working on the Premium LED strip, switch off the power or rather power off the connection cable**  
 Only use provided parts or parts which are described as accessory. Otherwise the product or the installation cannot be safe enough!  
**Note:** If you don't install a complete supplied system (incl. driver), you're a manufacturer according to low-voltage directive. In this case you have to ensure conformity of the whole system by attaching a CE sign.

- 2) The Premium LED flexstripe can only be used in combination with a dissipate heat underground. A full-surface join of the Premium LED flexstripe with the dissipate heat underground is absolutely necessary for proper function .
- 3) The substrate must be thoroughly cleaned and completely degreased before applying the strips with a suitable cleaning agent. Avoid fingerprints on the cleaned areas and on the adhesive tape.
- 4) Make sure that the product will be mounted on a stable, flat and solid underground. Please observe the minimum distance in the ceiling.
- 5) Install the premium LED flexstripe on the underground with slight pressure. Take care of the electronic components – they shouldn't be damaged by horizontal or vertical pressure load. Avoid electrostatic discharge.
- 6) The conducting path should not be damaged or interrupted by installation. Avoid bending the conducting path.

### In Service – instructions for the user










Only use the product when its function is flawless. Immediately turn off the device when there are malfunctions and have it checked by a qualified professional.

There is a malfunction, when,

- there are visible damages.
- the device doesn't work.
- smoke, steam or cracking noises occur.
- recognizable overheating occurs.

How to avoid malfunction and fire danger:

- Don't cover the product – ensure air circulation!
- Never mount anything on the product, especially no decoration.
- Never let children be alone with electrical devices!  
 Children can't always estimate the danger of electric energy.

	Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Stromschlags! Netzspannung trennen. Caution, risk of electric shock! Switch off the power supply. Attenzione, rischio di scossa elettrica! Disconnettere la tensione di rete. Attention : risque de choc électrique ! Couper la tension d'alimentation.
	Handschuhe tragen! Use gloves! Indossare i guanti! Portez des gants !
	Schutzklasse 1: Leuchte/n mit Schutzleiteranschluss Protection class 1: lights with protective conductor connection Categoria di protezione 1: lampade con attacco conduttore di protezione Classe de protection 1 : luminaire avec prise de terre
<b>IP 67</b>	Schutzart protection class classe di protezione classe de protection
	Nicht austauschbare Lichtquelle Non-replaceable light source Sorgente luminosa non sostituibile Source lumineuse non remplaçable
	Nicht in den Hausmüll werfen! Do not dispose with domestic refuse! Non gettare nei rifiuti domestici! Ne pas jeter avec les ordures ménagères !
	Produkt spezifiziert für 25°C Umgebungstemperatur. Product is specified for 25°C ambient temperature. Prodotto indicato per temperatura ambiente di 25° C. Produit indiqué pour une température ambiante de 25° C.
	LED nicht berühren! Do not touch the LED! Non toccare il LED! Ne pas toucher la LED !
	Boden-/Wand-/Deckenaufbauleuchte Surface mounted floor-/wall-/ceiling luminaire Lampada da terra/parete/soffitto Luminaire de sol / applique / plafonnier
	starr fixed fisso fixe

## DE

Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweise und aller für den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme entstehen.

Bevor das Betriebsgerät der Leuchte/n an das Netz angeschlossen wird, muss der LED-Stromkreis immer geschlossen sein.

Der vorgesehene Anwendungsbereich und die Montageart der Leuchte muss entsprechend den Vorgaben eingehalten werden. Nach erfolgter Montage ist die sichere Befestigung der Leuchte/n zu überprüfen.

Energieeffizienzklasse siehe Datenblatt.

Vor jedem Leuchtmittelwechsel und vor allen sonstigen Arbeiten an der Leuchte (z.B. Reinigung) ist die Netzspannung der Leuchte aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die Leuchte und das Leuchtmittel vollständig abkühlen lassen um Verbrennungen durch ein heißes Leuchtmittel zu vermeiden! Die Montagehinweise des Leuchtmittelherstellers sind beim Einsetzen, Wechseln und Betreiben der Leuchtmittel einzuhalten.

LEDs sind wartungsfreie, empfindliche elektronische Bauteile die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt oder zerstört werden können! Während der Arbeiten an der Leuchte unbedingt eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche vermeiden.

Verwenden Sie Textilhandschuhe, um bleibende Fingerabdrücke zu vermeiden. Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch (z.B. Mikrofasertuch) möglichst ohne Reinigungszusatz. Bei Verwendung von Reinigungszusätzen, muss die Verträglichkeit sichergestellt werden. Testen Sie den ausgewählten Reinigungszusatz an einer kleinen Stelle, die später nicht zu sehen sein wird. Die Leuchte/n mit mäßigen Druck abwischen.

Reflektoren/Linsen immer von oben nach unten abwischen. Die Reinigung im Ultraschallbad ist nicht zulässig.

Für die Reinigung des Reflektors/der Linse empfehlen wir einen weißen, sauberen Textilhandschuh oder ein Mikrofasertuch zu verwenden. Die Reflektoren mit mäßigen Druck abwischen.

Bei nachträglichen Änderungen oder Umbauten an der Leuchte übernimmt die Molto Luce GmbH keine Haftung auf das Produkt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller.

Die Molto Luce GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Irrtümer oder Druckfehler.

Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten stellen wir jederzeit unter [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com) zur Verfügung.

Diese Montageanleitung für allfällige Wartungsarbeiten gut aufbewahren!

## EN

Mounting and commissioning of the luminaire/s may only be performed by authorized personnel, in accordance with this mounting instructions, safety instructions and any standards and regulations applicable to the respective area of application. The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by faulty mounting and commissioning.

Close the LED circuit before connecting the control gear of the luminaire/s with the power supply. The intended scope of application and the method of mounting the luminaire must be complied with in accordance with the specifications. Check the secure fastening of the luminaire/s after its mounting.

Energy efficiency class see data sheet.

Switch off the supply voltage before replacing any illuminants as well as before performing any other works on the lamp (e.g. cleaning).

Wait until lamp and illuminant have completely cooled off to avoid burns caused by hot illuminant. Please observe mounting instruction of the illuminant manufacturer when inserting, replacing and operating illuminants.

LEDs are maintenance-free electronic components that can be damaged or destroyed through inappropriate handling! During operations of the luminaire/s avoid touching the LED light emitting surface. Use textile gloves to avoid permanent fingerprints. Use a soft, slightly damp cloth (e.g. microfibre cloth), preferably without cleaning additives. If cleaning additives are used, compatibility must be ensured. Test the selected cleaning additive in a small area that will not be visible later. Wipe the lamp(s) with moderate pressure.

Always wipe the reflectors/lenses from top to bottom. Cleaning in the ultrasonic bath is not permitted.

For cleaning the reflector/lens, we recommend using a white, clean textile glove or a microfibre cloth. Wipe the reflectors with moderate pressure.

For any subsequent changes or modifications of the luminaire, Molto Luce GmbH is not liable for the product and lead to an extinction of the manufacturer's warranty.

Molto Luce is not liable for any errors and misprints.

We have the right to change/modify our products at any time. Current facts please find on [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com).

Keep well this mounting instructions for any future maintenance!

## IT

Solo personale specializzato autorizzato può installare e mettere in servizio l'apparecchio, secondo l'applicazione delle presenti istruzioni di installazione, quelle di sicurezza e tutte le norme e le normative applicabili per il suddetto campo di applicazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da installazione o messa in funzione non congruenti alle istruzioni di installazione e di montaggio.

Classe di efficienza energetica vedi scheda tecnica.

Prima che il dispositivo operativo dell'apparecchio sia collegato alla rete, il circuito LED deve essere

sempre chiuso.

L'ambito di applicazione previsto e il metodo di montaggio dell'apparecchio d'illuminazione devono essere rispettati conformemente alle specifiche indicate. Dopo l'installazione, è necessario controllare il fissaggio in sicurezza degli apparecchi di illuminazione.

Prima di sostituire la lampadina e prima di qualsiasi altra operazione sull'apparecchio (ad es. pulizia), la tensione di rete dell'apparecchio deve essere disattivata per motivi di sicurezza.

Lasciare raffreddare completamente la lampada per evitare scottature causate dal riscaldamento dell'apparecchio.

Le istruzioni di installazione del produttore devono essere rispettate durante l'installazione, la sostituzione e l'uso delle lampade.

Utilizzare guanti tessili onde evitare impronte digitali permanenti. Utilizzare un panno morbido e leggermente umido (ad es. panno in microfibra), preferibilmente senza additivi detergenti. Qualora si utilizzino additivi detergenti, è necessario accertarsi della loro compatibilità. Testare l'additivo di pulizia selezionato in una piccola area non visibile. Pulire la lampada / le lampade con una pressione moderata.

Pulire sempre i riflettori/lenti dall'alto verso il basso. Non è consentita la pulizia nella bagno ultrasonica.

Per la pulizia del riflettore/lente, si consiglia di utilizzare un guanto tessile pulito bianco o un panno in microfibra. Pulire i riflettori con una pressione moderata.

I LED non richiedono manutenzione, i componenti elettronici sensibili possono essere danneggiati o distrutti a causa di un uso improprio! Evitare di toccare l'area di uscita della luce LED mentre si lavora sull'apparecchio.

In caso di successive modifiche o miglioramenti all'apparecchio, Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità sul suddetto prodotto. Ciò comporta la perdita della garanzia nei confronti del produttore.

Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Informazioni aggiornate si trovano su [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com).

Conservare attentamente queste istruzioni di montaggio per eventuali interventi di manutenzione futuri.

## FR

L'installation et la mise en service du luminaire doivent uniquement être effectuées par un électricien agréé, conformément à la présente notice de montage, aux consignes de sécurité et aux normes et directives applicables au domaine d'application concerné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation ou d'une mise en service inappropriée.

Le circuit LED doit absolument être fermé avant le raccordement du luminaire au réseau électrique.

Le domaine d'application et le mode de montage du luminaire doivent respecter les spécifications fournies. Après l'installation, vérifiez que les luminaires sont bien fixés.

Classe d'efficacité énergétique : voir fiche technique.

Pour des raisons de sécurité, coupez la tension d'alimentation du luminaire avant toute intervention (remplacement de la source lumineuse, nettoyage etc.). Attendez que le luminaire et la source lumineuse aient complètement refroidi pour éviter tout risque de brûlure ! Les instructions de la notice de montage du fabricant doivent être respectées lors de l'installation, du remplacement et de l'utilisation du luminaire.

Les LED ne nécessitent pas d'entretien. Ce sont toutefois des composants électroniques sensibles pouvant être endommagés ou détruits en cas d'utilisation ou de manipulation inappropriée ! Lors de la manipulation du luminaire, évitez tout contact direct avec la surface d'émission de la LED.

Utiliser des gants en textile pour éviter les empreintes digitales permanentes. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide (par ex. un chiffon en microfibras), de préférence sans additifs de nettoyage. Si des additifs de nettoyage sont utilisés, leur compatibilité doit être vérifiée. Tester l'additif de nettoyage choisi sur une petite surface qui ne sera pas visible par la suite. Nettoyer la (les) lamp(s) à pression modérée.

Nettoyez toujours les réflecteurs/objectifs de haut en bas. Le nettoyage dans la bande ultrasonore n'est pas autorisé.

Pour le nettoyage du réflecteur/lentille, nous recommandons d'utiliser un gant textile blanc propre ou un chiffon en microfibre. Nettoyer les réflecteurs avec une pression modérée.

En cas de modification ou de transformation ultérieure du luminaire, Molto Luce GmbH décline toute responsabilité. Il en résulte une perte de garantie.

La société Molto Luce GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou de fautes d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits à tout moment. Les informations actuelles sont disponibles sur [www.moltoluce.com/](http://www.moltoluce.com/).

Conservez cette notice de montage pour les travaux de maintenance futurs.

HEADQUARTERS Wels

Office & Showroom

4600 Wels, Austria

Europastraße 45

T: +43 7242 698-0,

M: office@moltoluce.com

I 10 | I 01 | 2025

 **FLEX.light**  
444-VANTI